

RAISED ACCESS FLOORS

TONGUE&GROOVE




TONGUE&GROOVE _ TONGUE&GROOVE _ TONGUE&GROOVE

› **Calcium sulphate high density** · sulfate de calcium à haute densité · solfato di calcio ad alta densità.
 › **Covering:** PVC rubber, Linoleum, Carpet, Ceramic tiles, Marble, Granite, Parquet. › **Revêtement supérieur:** PVC, Linoleum, Moquette, Grès, Marbre, Granite, Parquet. › **Rivestimento superiore:** PVC, Linoleum, Moquette, Gres porcellanato, Marmo, Granito, Parquet.



H 30,5/36,5 mm

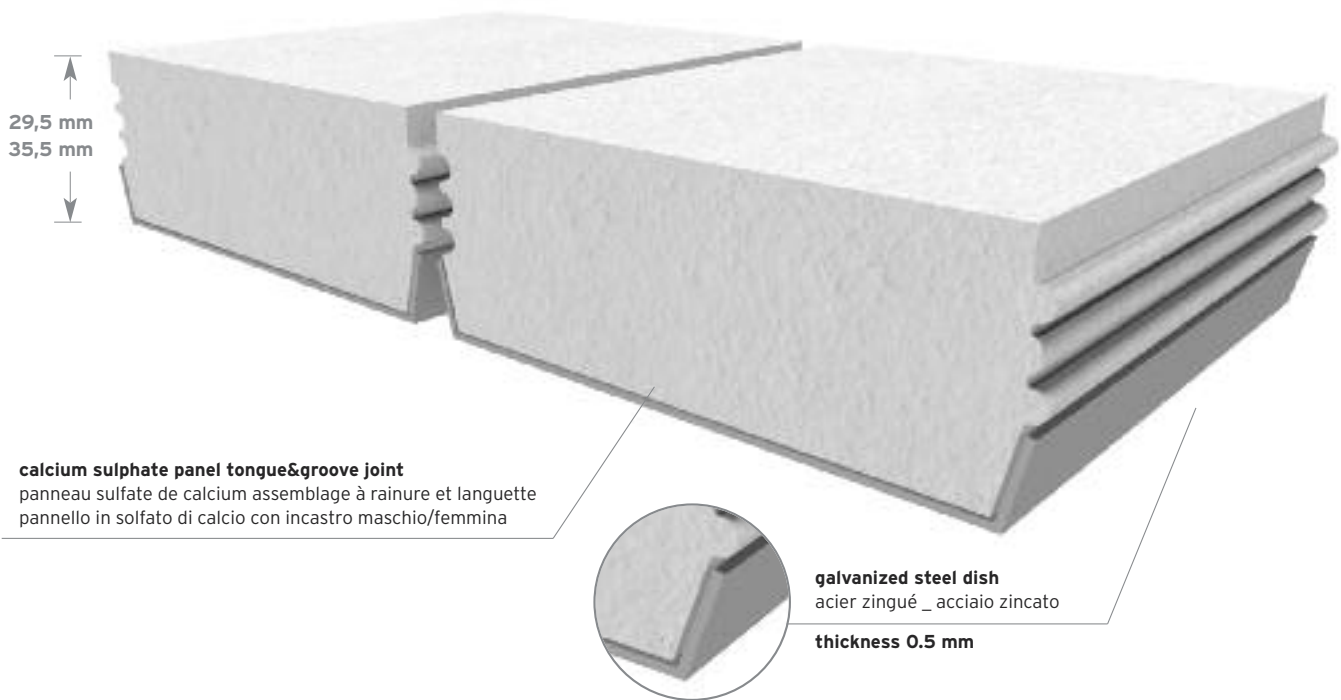

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | CBI30TG | CBI36TG |
|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| thickness | | 30,5 mm | 36,5 mm |
| | fire reaction UNI EN 13501-1 | A1 | A1 |
| | fire resistance UNI EN 13501-2 | REI 30 | REI 60 |

TECHNICAL FEATURES UNI EN 12825

| | | CBI30TG | CBI36TG |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | center of panel - deflection 2,5 mm | 4,7 kN | 5,6 kN |
| | center of panel - ultimate load | 9,7 kN | 11,2 kN |
| | loading class | 4 | 5 |
| | center of panel - deflection 2,5 mm | 4,8 kN | 5,9 kN |
| | center of panel - ultimate load | 9,8 kN | 11,8 kN |
| | loading class | 4 | 5 |
| | center of panel - deflection 2,5 mm | 5,2 kN | 6,2 kN |
| | center of panel - ultimate load | 10,7 kN | 12,3 kN |
| | loading class | 5 | 6 |

The load resistance tests have been performed in CBI Europe's internal laboratory and simulate the test method indicated by UNI EN 12825: 2001. The results obtained at a height of 20 cm may vary depending on the installation and the general conditions of the site. If the project requires a certification from a third party this must be explicitly requested.
 Le prove di resistenza al carico sono state eseguite nel laboratorio interno CBI Europe e simulano il metodo di prova indicato dalla normativa UNI EN 12825:2001. I risultati ottenuti ad un'altezza di 20 cm possono variare in funzione dell'installazione e delle condizioni generali del cantiere. Qualora il progetto richieda una certificazione da un ente terzo questa dovrà essere espressamente richiesta.

